



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГП ГОРОД БЕЛЕБЕЙ  
НА ПЕРИОД С 2012 ГОДА ПО 2027 ГОД**

**Приложение 1 к Книге 2**

**Схемы взаимодействия оперативных служб при  
возникновении аварийных ситуаций**

Белебей, 2013

**ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ РАЗЛИЧНЫХ  
ВЕДОМСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ**

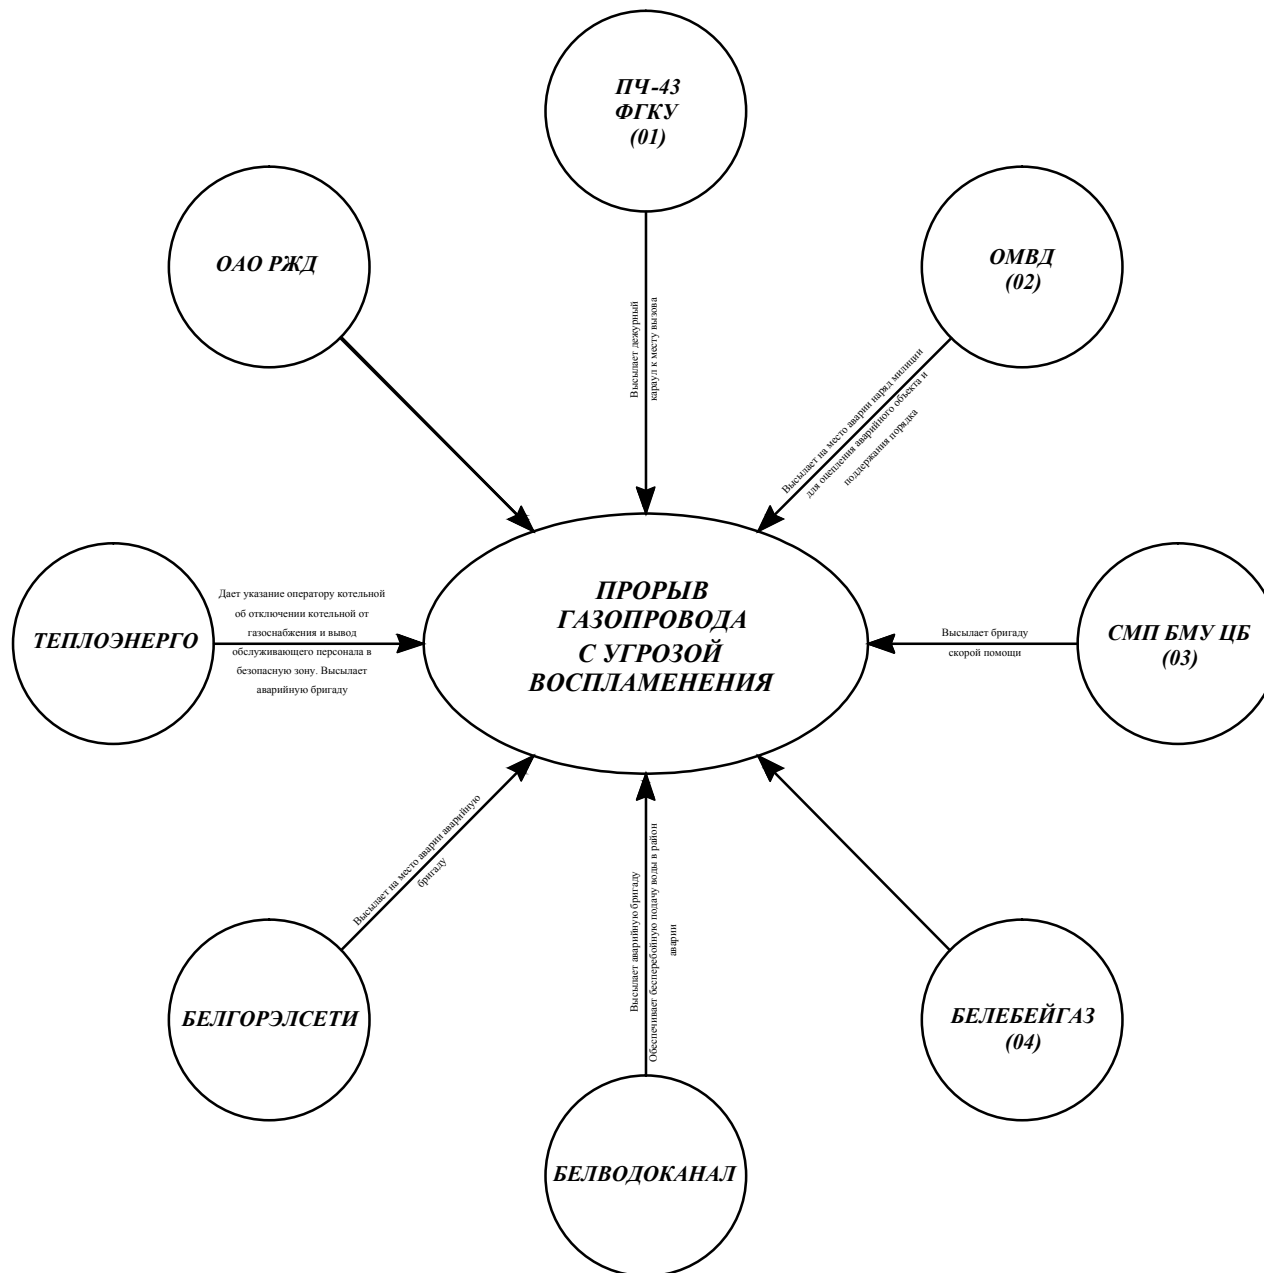
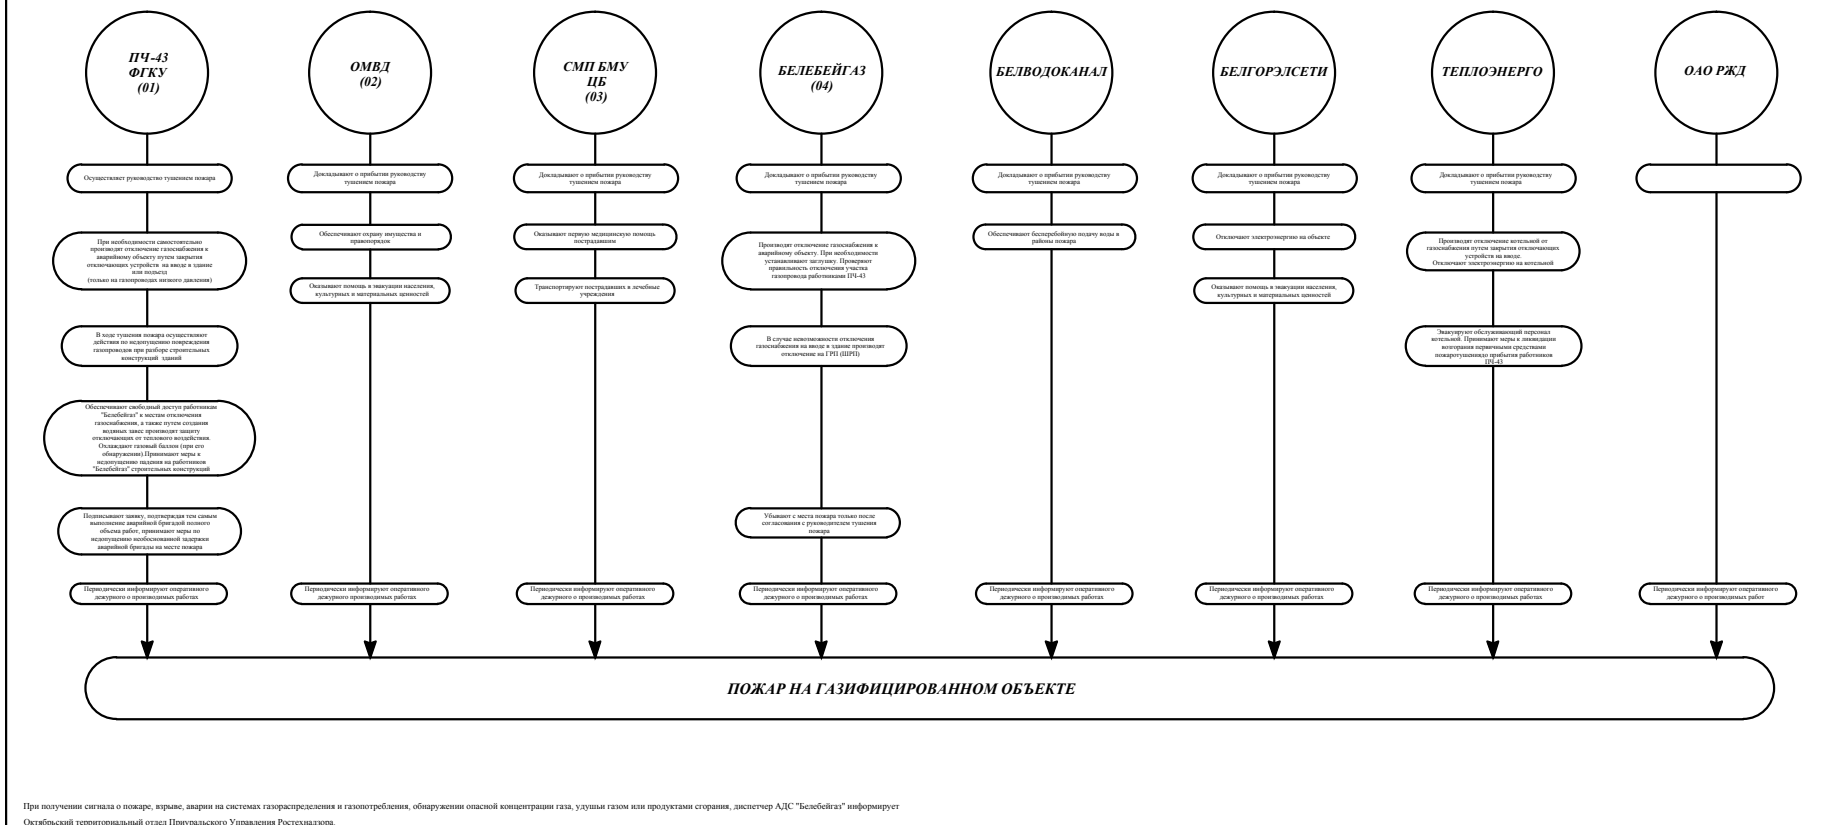


Рисунок 1.1 - Действия оперативных служб при возникновении прорыва газопровода с угрозой воспламенения

**ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ РАЗЛИЧНЫХ  
ВЕДОМСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ**



**Рисунок 1.2 - Действия оперативных служб при возникновении пожара на газифицированном объекте**


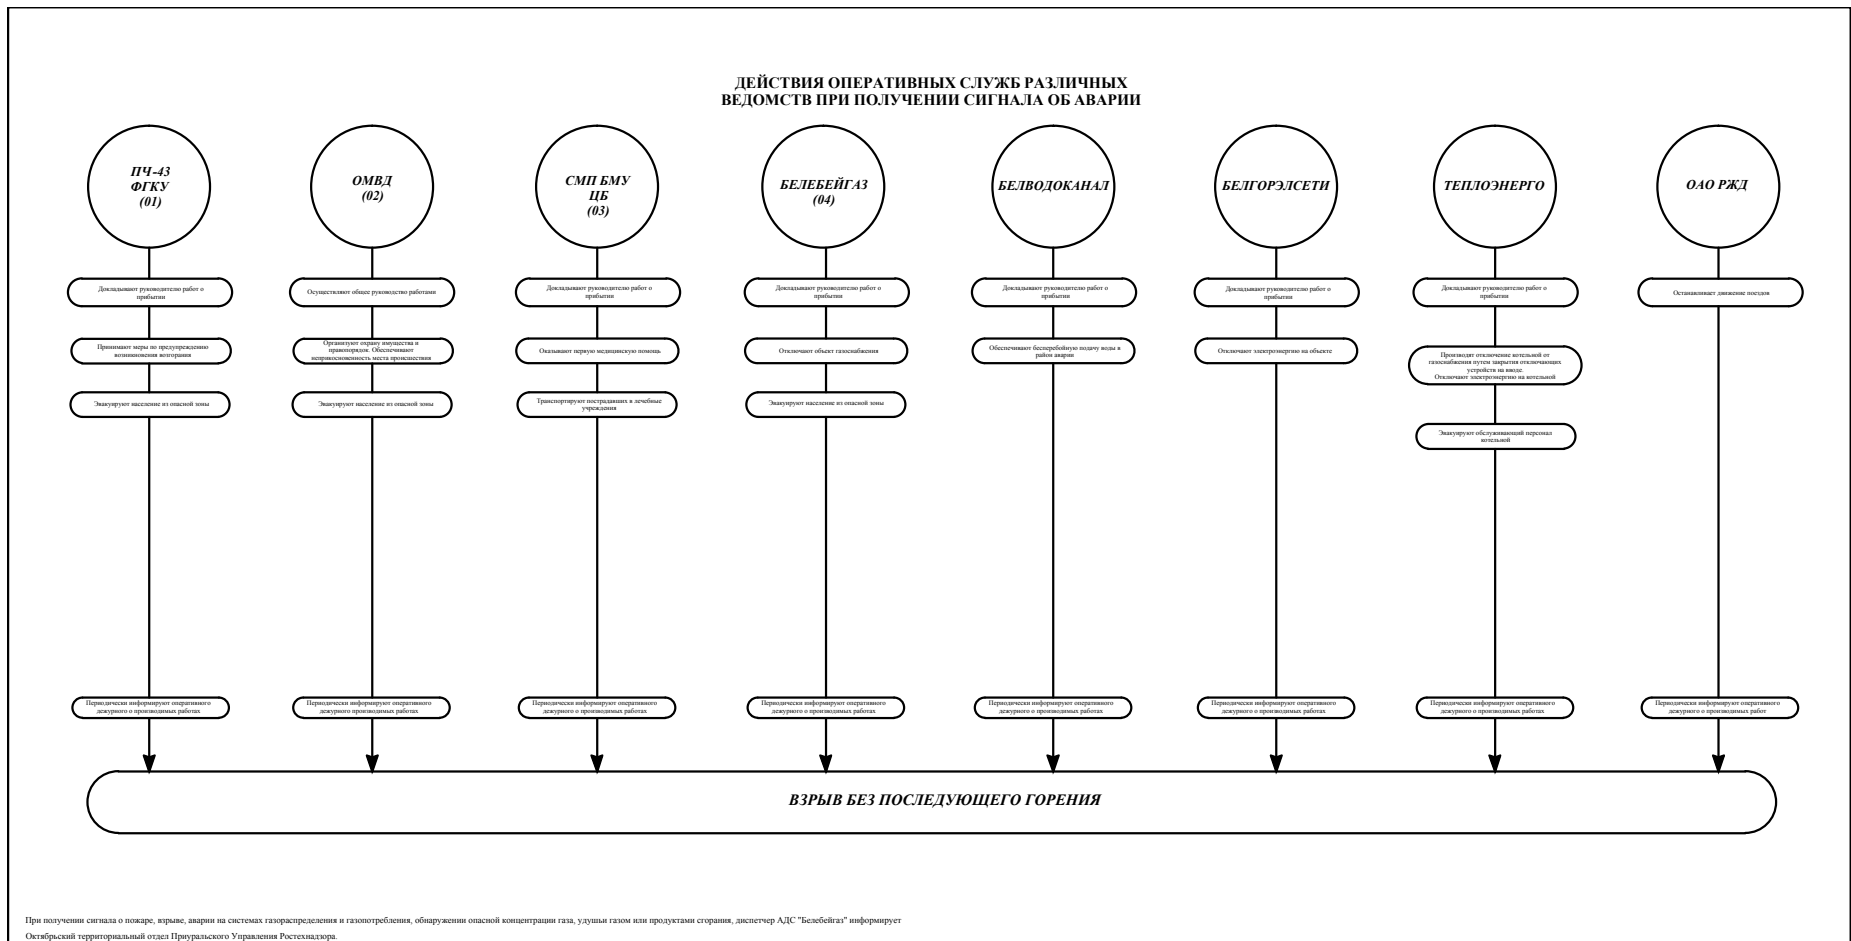


Рисунок 1.3 - Действия оперативных служб при возникновении взрыва без последующего воспламенения

**ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ РАЗЛИЧНЫХ  
ВЕДОМСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ**

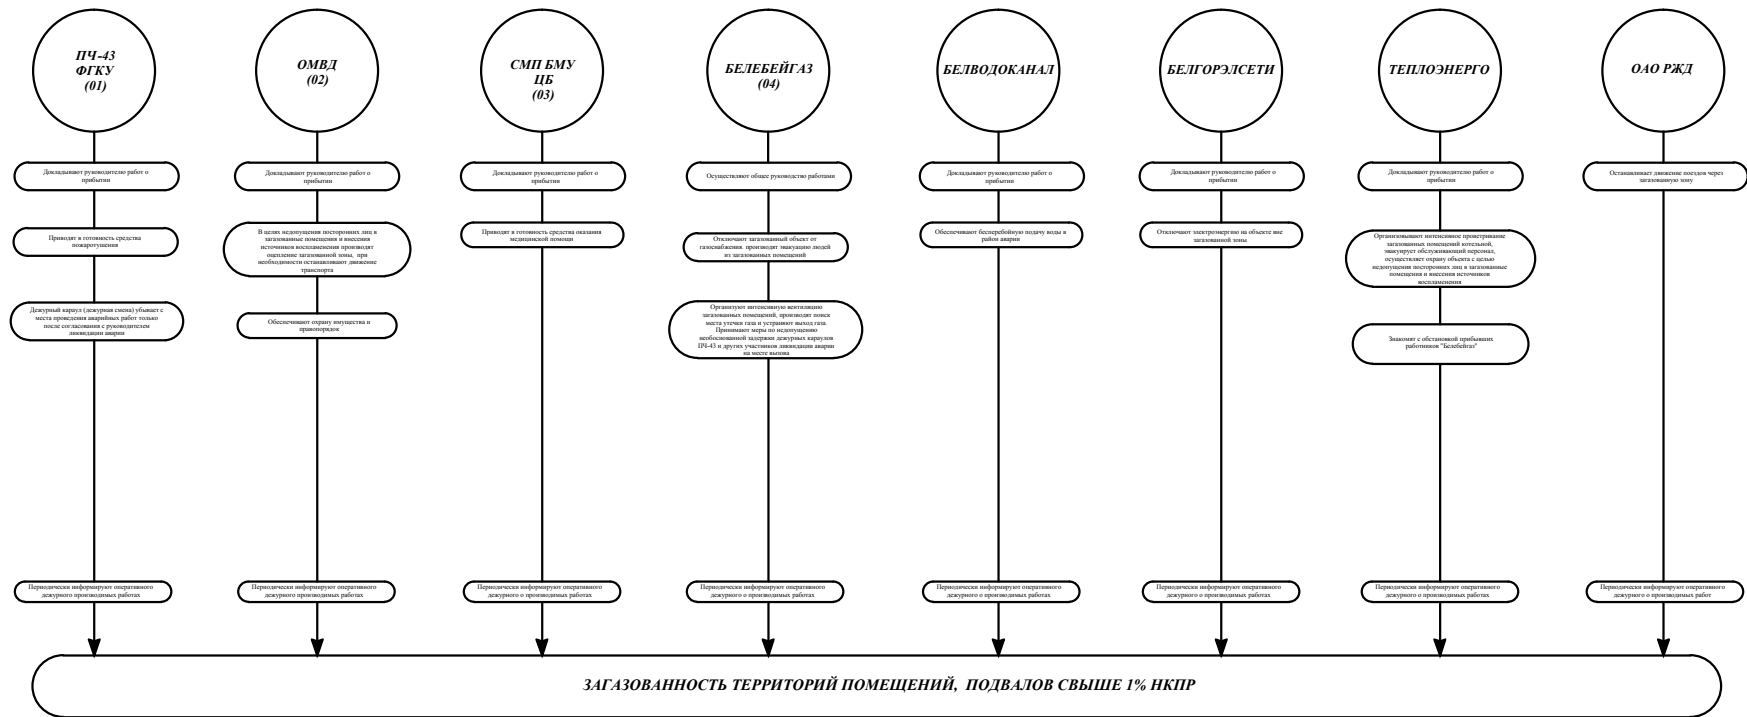

При получении сигнала о пожаре, взрыве, аварии на системах газораспределения и газотребления, обнаружении опасной концентрации газа, ударами газом или продуктами сгорания, диспетчер АДС "Белебейгаз" информирует Октябрьский территориальный отдел Приуральского Управления Ростехнадзора.

Рисунок 1.4 - Действия оперативных служб при возникновении загазованности помещений, подвалов свыше 1% НКПР